



**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO**

2025 m. gegužės d. Nr. ŽIDV3-
Lazdijai

Vykdydamas Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 5 punkto reikalavimus,
t v i r t i n u Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ gaisrinės
saugos instrukciją Nr. GS1 (pridedama).

Direktorius

Egidijus Aleksonis

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės
globos centro „Židinys“ direktoriaus

20__ m. _____ d. įsakymu Nr. ____

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“
GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA
NR. GS1**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židinys“ gaisrinės saugos instrukcija taikoma visiems Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre „Židinys“ (toliau - Centras) dirbantiems darbuotojams ir nustato pagrindinius gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Centre dirbantys asmenys.

2. Be šioje instrukcijoje nurodytų reikalavimų, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo pobūdį) privalo būti susipažinę ir laikytis cheminių medžiagų, preparatų saugos duomenų lapuose, įrenginių naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytų gaisrinės saugos reikalavimų, vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų gaisrui kilti ar jam išplisti.


3. Asmenims, atsakingiems už gaisrinę saugą, Centro vadovui ir (arba) jo paskirtiems atsakingiems asmenims vykdant gaisrinės saugos vidinę kontrolę, keičiant darbo aplinką ir priemones, pertvarkant teritoriją, darbo vietas, diegiant naujus procesus, privalu žinoti ir laikytis gaisrinės saugos teisės aktuose bei gamintojų techninėje dokumentacijoje nurodytų reikalavimų.

**II SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

4. Bendrieji principai, leidžiantys išvengti gaisro yra šie:

	- Nesudaryti degios aplinkos! - Degioje aplinkoje vengti užsidegimo šaltinio (degančio ar įkaitusio paviršiaus, taip pat elektros iškrovos, turinčių pakankamai energijos ir temperatūros kitai medžiagai uždegti)! - Pastebėjus užsidegimą, riboti oro cirkuliavimą!
---	---

5. Klasikinis degimo trikampis:

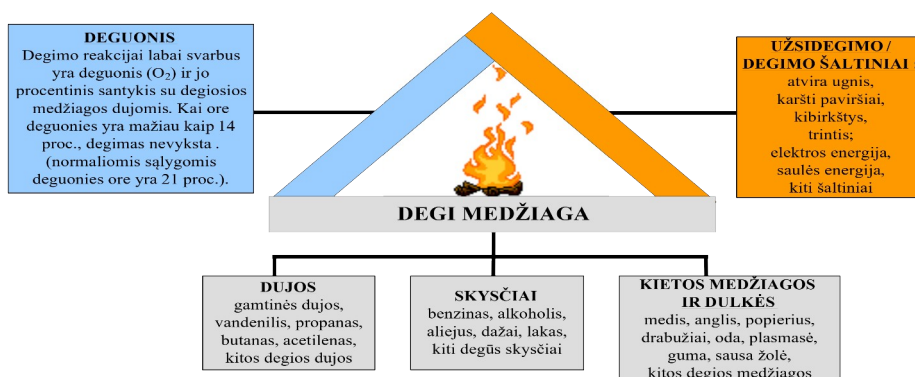

6.  
bent vieną iš šių komponentų degimas nutrūksta

Susipažinti su žmonių evakavimo planu (-ais), kuris (-ie) yra pakabintas (-i), gerai matomoje (-se) vietoje (-se).

7. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai:

Sutartiniai ženklai	Reikšmė
	Gesintuvas
	Gaisrinis čiaupas
	Elektros skydelis
	Telefonas
	Gaisro signalizacijos jungiklis
	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginis evakuacijos kelias
	Jūs esate čia (plano vieta)
	Pirmosios pagalbos rinkinys (Vaistinė)

8. Žmonių susirinkimo vietos jiems evakuojantis iš pastatų gaisro kilimo pavojaus atveju pažymėtos:



9. Privažiavimo keliai ir priėjimai prie statinių, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų ir vandens telkinių turi būti laisvi.

10. Transporto priemonės statyti, medžiagas laikyti tik tam skirtose vietose.

11. Šiukšles, kitas atliekas laikyti tam skirtose vietose ir reguliariai šalinti iš Centro patalpų. Teritorija turi būti išvalyta, nušienauta, o žiemos metu - nuvalytas sniegas.

12. Medžiagas laikyti grupėmis pagal joms gesinti naudojamas medžiagas (vanduo, putos, dujos ir t. t.), taip pat pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą. Ant taros ar pakuotės turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

13. Nenaudoti prietaisų, įrenginių, kito inventoriaus ne pagal paskirtį.

14. Draudžiama naudoti atvirą ugnį:



14.1. pagal sprogimą ir gaisrą pavojingose teritorijose (šios teritorijos pažymėtos ženklu

14.2. kitose teritorijose, patalpose ir vietose, kurios pažymėtos ženklu .

15. Baigus darbą ir išeinant iš patalpos ar teritorijos, būtina patikrinti paliekamos vietos gaisrinės saugos būklę.

**Rūkymo vietos**

16. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.
17. Pelenus ir nuorūkas mesti tik į specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas nuorūkoms. Baigus rūkyti įsitikinti, kad nuorūka užgesinta.
18. Rūkymas ne tam tikslui skirtose vietose gali sukelti gaisrą, sprogimą, kitus padarinius.
19. Rūkymo vietos turi būti švarios, periodiškai valomos.

III SKYRIUS GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮRANGA

20. Gaisrinės saugos priemonės ir įranga:

GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖ	ŽENKLINIMAS	PATIKRINIMAI
	Gaisro signalizacijos mygtukas	
	Gesintuvas	
	Gaisrinio čiaupo spintelė, kurioje yra ventilis, gaisrinė žarna, švirkštas ir sujungimo antgaliai	KILUS GAISRUI SKAMBINTI 112 Gaisrinis čiaupas: GČ Nr.1 Gaisrinis žarnos ritinys: 

21. Gesintuvų, kitos gaisrinės įrangos paleidimo įtaisai turi būti užplombuoti. Plombavimo būdas neturi apsunkinti gesintuvo ar kitos gaisrinės įrangos paleidimo.

**Gaisriniai hidrantai**

22. Draudžiama užstatyti privažiavimo prie gaisrinių hidrantų kelius ir pačius

hidrantus.



23. **Aktyviosios gaisrinės saugos priemonės** (gaisrinės saugos sistemos ir gaisrinės automatikos įrenginiai) skirtos gaisrui aptikti, pranešti apie jį, gesinti, dūmams ir šilumai šalinti ar kelioms šioms funkcijoms vykdyti.

24. Statinio aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių techninė priežiūra ir bandymai turi būti atliekami ne rečiau kaip kartą per metus, vadovaujantis gamintojo pateikta technine informacija.

25. Neardyti, saugoti nuo galimų pažeidimų aktyvias gaisrinės saugos priemones.

IV SKYRIUS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

26. Pastebėjus gaisrą, įvertinti gaisro dydį ir savo galimybes. Nedelsiant imtis veiksmų:

26.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuką (jei yra) ;

26.2. nedelsiant pranešti apie gaisrą **ugniagesiams**

skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112 ;

26.3. nutraukti dujų, garų, elektros tiekimą , užsukti technologinių vamzdynų sklendes (jos privalo būti su užrašais);


26.4. jei kilo mažas gaisras, ir įsitikinus, kad galima jį užgesinti pačiam, gesinti jį

pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis , kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

27. Esant patalpose, išgirdus gaisro signalizacijos signalą ar signalą apie gaisrą (pvz. „**Gaisras!**“ ar „**Dega!**“):

27.1. vadovautis evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais ir skubėti tiesiai į lauką;

27.2. nesinaudoti liftais, neiti per dūmus, išeinant uždaryti duris;

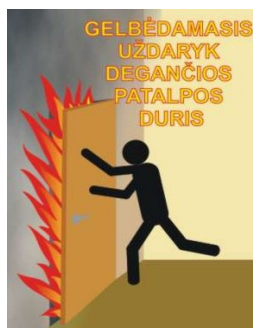

27.3. jeigu patalpoje prasidėjo gaisras ir sparčiai pradėjo kauptis dūmai, gultis ant grindų ir labai greitai šliaužti išėjimo link. Apačioje, po dūmais, lengviau kvėpuoti ir geriau matyti;



27.4. negrižti į degantį pastatą. Išėjus likti iš anksto numatytoje

žmonių susirinkimo vietoje

27.5. pasitikti atvykstančius ugniagesius



28. Jeigu užsidegė rūbai, laikytis taisyklės: „**Sustok, krisk ant žemės ir riskis**“. Nepainioti šios taisyklės su įsakymu bėgti iš gaisro vietos.

29. Užsidegus rūbams, niekada nebėgti, nes nuo to tik stipriau degs.



30. Centro vadovas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas privalo vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbėtojai:

30.1. nustatyti tikslią evakuotų žmonių surinkimo (susitikimo) vietą. Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirūpintų evakuotais žmonėmis;

30.2. po evakuacijos, visus evakuotuosius patikrinti pagal sąrašą.

V SKYRIUS EVAKUACIJOS KELIAI

31. Gaisro ar kitokios nelaimės metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai pasitraukti iš pavojingos vietos.

32. Evakuacijos keliai pažymėti žalios spalvos evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklais, nurodančiais evakuacijos kryptį:

 arba  arba 	Evakuojantis bėgti per duris, virš kurių pakabinti šie ženklai.
	Evakuojantis sekti evakuacijos kryptį nurodančiais ženklais.

33. Evakuacijos keliai, išėjimai, avariniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonėms evakuoti bet kuriuo paros metu.



34. Siekiant nestabdyti žmonių evakavimo, draudžiama rakinti aukštų holų, bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, duris, išskyrus:

34.1. turinčias stacionarius atidarymo iš vidaus įrenginius;

34.2. automatiškai atrakinamas suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai arba atrakinamas aktyvavus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų ranka valdomus pavojaus signalizavimo įtaisus, taip pat atrakinamas naudojant mygtuką šalia durų (dingus elektros įtampai nurodytais atvejais durys turi būti atrakinamos automatiškai);

34.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu.

35. Evakuacijos kelių grindų danga turi būti pritvirtinta.

36. Dėl savo ir aplinkinių saugumo neužkrauti:

36.1. gesintuvų, gaisrinių čiaupų, kito gaisrinio inventoriaus;

36.2. evakuacijos kelių, avarinių išėjimų, durų, vartų ir langų;

36.3. privažiavimo kelių ir priėjimų, tarpų tarp statinių;

36.4. elektros skydinių ir skirstomųjų spintų (jose ir 1m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas);

36.5. įvadinių sklendžių.

37. Kilus gaisrui, naudoti liftus, eskalatorius ir keltuvus žmonėms evakuoti draudžiama, išskyrus atvejus, kai minėti įrenginiai yra pritaikyti žmonėms evakuoti.

VI SKYRIUS GESINTUVO NAUDOJIMAS

38. Tik mažą gaisrą galima užgesinti pačiam, jei gaisras vidutinis ar didelis - nerizikuoti.

39. Susipažinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.


40. Gaisrai skirstomi į klases, identifikuoti gaisro klasę, ir naudoti gesintuvą, ant kurio nurodyta, kad jis skirtas būtent tai gaisro klasei gesinti:

<u>A klasės gaisrai:</u> <u>dega kietos</u> <u>degios</u> <u>medžiagos,</u> <u>didesne dalimi</u> <u>organinės</u> <u>kilmės,</u> pvz. deganti mediena, popierius, šiaudai, anglis, tekstilė, automobilių padangos ir kt.	<u>B klasės gaisrai:</u> <u>dega degūs</u> <u>skysčiai arba</u> <u>medžiagos,</u> <u>turinčios savybę</u> <u>lydytis,</u> pvz. degantis benzinas, naftos produktai, riebalai, lakas, derva, vaškas, eteris, alkoholis ir kt.	<u>C klasės</u> <u>gaisrai: dega</u> <u>degios dujos,</u> pvz. degantis propanas, vandenilis, acetilenas, šviečiančios dujos ir kt.	<u>D klasės gaisrai:</u> <u>dega metalai ir</u> <u>jų lydiniai</u> pvz. kalis, natrias, magnis	<u>E klasės</u> <u>gaisrai:</u> dega elektros įranga, kuria teka el. srovė iki 1000V
				 arba užrašas: „Galima gesinti elektros įrenginius iki 1000 voltų.“

41. Visų gesintuvų paleidimo būdas yra panašus:



Gesintuvo naudojimas gesinant gaisrą

NETEISINGAI	TEISINGAI
	
Negesinti ugnies prieš vėją – ugnį gesinti tik pavėjui	

NETEISINGAI	TEISINGAI
	
Degančio ploto negesinti iš viršaus – ugnį gesinti tik iš apačios.	
	
Degančios sienos negesinti iš viršaus - su ja kovoti tik iš apačios į viršų.	
	
Gesintuvais naudotis ne vienu po kito - bet tuo pačiu metu keliais.	

42. Užgesinus ugnį, stebėti gaisravietę, kad ji vėl neužsiliepsnotų.

43. Panaudotų gesintuvų nedėti į vietą, o atiduoti atsakingam asmeniui pakartotiniam gesintuvo užpildymui.

VII SKYRIUS PATALPŲ KATEGORIJOS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ

44. Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojų skirstomi į A_{sg}, B_{sg}, C_g, D_g, E_g kategorijas:

Patalpos kategorija	Papildomi reikalavimai C _g kategorijų patalpose
	C _g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų pastatuose ar patalpose DRAUDŽIAMA : - naudoti elektros šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais ir neužsandarinta apšvietimo armatūra; - šildyti atviro tipo šildymo prietaisais.
	Papildomų reikalavimų šioms patalpoms nėra.

VIII SKYRIUS SPROGIOS IR GAISRINGOS MEDŽIAGOS

45. Gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos medžiagos (žr. medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją):

- 45.1. dujos (gamtinės dujos ir kt.);
- 45.2. skysčiai (naftos produktai, įvairios valymo priemonės ir kt.);
- 45.3. dulkės;
- 45.4. kietosios medžiagos (popierius ir kt.).
46. Ženkilai, kuriais žymimos degios ir sprogios medžiagos:

Simbolis	Reikšmė
	Degios medžiagos. Savaime arba lengvai užsidegantis degus produktas.
	Oksiduojančios medžiagos. Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.
	Sprogstamoji medžiaga. Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
	Turi slėgio veikiamų dujų.

47. Šias medžiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupėmis pagal jų fizikines bei chemines savybes ir sprogumą bei gaisringumą (žr. šių medžiagų saugos duomenų lapuose pateiktą informaciją). Ant taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

48. Draudžiama laikyti degias bei sprogias medžiagas pažeistoje ar atviroje taroje, pakuotėje.

49. Laikomų ypač degių, labai degių ir degių skysčių statines, buteliukus būtina laikyti kamščiais į viršų.

50. Draudžiama degias medžiagas sandėliuoti prie Centro pastatų arčiau kaip 2 m.

IX SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS TERITORIJOSE

51. Visi lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, privalo turėti vieną gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (*l*) gesinimo medžiagos.

52. Transporto priemonių stovėjimo aikštelėse (vietose) draudžiama:

- 52.1. plauti detales ypač degiais, labai degiais ir degiais skysčiais;
- 52.2. laikyti transporto priemones neuždengus dangteliais jų degalų bakų;
- 52.3. užkrauti vartus ir kelius arba juos užstatyti transporto priemonėmis;
- 52.4. šildyti variklius atvira ugnimi (deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant remonto ir kitus darbus pasišviesti atvirais ugnies šaltiniais;

53. Transporto priemonių stovėjimo vietose išlietus ypač degius, labai degius ir degius skysčius užpilti smėliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pašalinti į tam skirtą vietą.

Užsipilant kurą degalinėse

54. Atlikti remonto ir kitus darbus naudojant atvirą ugnį leidžiama ne arčiau kaip per 20 m nuo degalinės rezervuarų ir pildymo kolonėlių. Rūkyti leidžiama tik ne mažesniu kaip 15 m atstumu nuo rezervuarų ir pildymo kolonėlių specialiai įrengtose ir atitinkamai pažymėtose vietose.



55. Pilant į transporto priemonės degalus, būtina laikytis šių reikalavimų:

55.1. transporto priemonių varikliai turi būti išjungti;

55.2. keleiviai iš autobusų ir mikroautobusų salonų turi būti išlaipinti;

55.3. degalų pylimo sistema turi būti sandari, antgaliai degalams pilti– techniškai tvarkingi;

55.4. degalai turi būti pilami tiesiai į kuro bakus. Degalus taip pat galima pilti į tam skirtus indus su sandariais kamščiais.

X SKYRIUS TECHNOLOGINIAI ĮRENGINIAI

56. Pastebėjus įrenginius su netvarkinga, mechaniškai pažeista izoliacija, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis.


57. Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

Elektros įrenginiai

58. Elektros tinklai ir įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs sprogimo ir gaisro atžvilgiu.

59. Prietaisų ar įrenginių, kurie nėra atjungti nuo elektros srovės jokių būdų negalima gesinti vandeniu.

60. Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarkingą elektros instaliaciją:

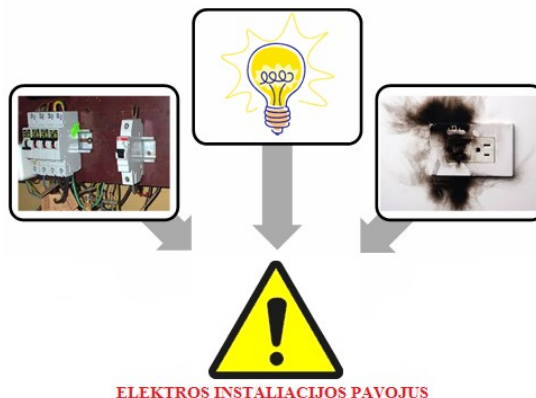

60.1. karšti kištukiniai lizdai, kištukai, kabeliai ir laidai;

60.2. dėl neaiškių priežasčių atsijungia elektros saugikliai;

60.3. mirga šviesa;

60.4. atsiranda aprūkimo, degimo žymės ant ar virš kištukinių lizdų, jungiklių, juntamas elektros laidų svilėsių kvapas;

60.5. įjungus elektros prietaisas „krečia“, iš lizdo pasipila kibirkštys.

61. Pastebėjus bent vieną iš šių požymių nedelsiant išjungti elektros prietaisus ir informuoti atsakingus asmenis dėl gedimų pašalinimo.

62. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, išskyrus automatiškai valdomus elektros prietaisus.

63. Saugoti, kad nesuslaptų ar nesudrėktų elektros laidai, kištukiniai lizdai, kištukai ar patys elektros prietaisai.


64. Stebėti, kad elektros laidai nebūtų prispaudžiami durimis, baldais, įrenginiais, mindomi, ar kitaip pažeidžiami mechanškai.



65. Į elektros tinklą nejungti elektros prietaisų, kurie viršija leistiną galią. Nejungti į vieną lizdą kelių, ypač galingų elektros prietaisų.



66. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.



67. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

68. Elektros skydinės turi būti švarios, jose draudžiama laikyti kitus įrenginius ar medžiagas.

69. Draudžiama:

69.1. kabinti elektros šviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidų ir kabelių;

69.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

69.3. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių

netekusia izoliacine medžiaga;

69.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

70. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų avarinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

71. Kilnojamiesiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

72. Elektros ventiliatorių oro įsiurbimo angos turi būti uždengtos tinklu, kad į jas nepatektų pašalinių daiktų ir medžiagų.

73. Laidai ir kabeliai turi būti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba specialiomis jungtimis.

74. Skirtingų metalų laidus sujungti leidžiama tik specialiomis jungtimis.

75. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.). Neapsaugotų izoliuotų laidų ir jų susikirtimo su statybinėmis konstrukcijomis, kurioms nekeliami degumo reikalavimai, vietas būtina papildomai apsaugoti nuo užsidegimo.

Šildymo įrenginiai

76. Visi šildymo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią - patikrinti.

77. Centro patalpos šildomos centrine šildymo sistema.

78. Patalpoms apšildyti galima naudoti tik uždaro tipo pramoninius elektros šildymo prietaisus.

79. C_g kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpas šildyti atviro tipo šildymo prietaisais draudžiama.

Vėdinimas

80. Vėdinimo įrenginiai turi būti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.

81. Atsiradus gedimams, dėl kurių tiesiogiai ar netiesiogiai gali kilti gaisras, būtina nedelsiant išjungti ventiliatorių ir pašalinti gedimus.

82. Eksploatuojant vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudžiama išmontuoti ugnį sulaikančius įrenginius arba atskirus jų elementus.

XI SKYRIUS PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

83. Centro patalpos, nepriklausomai nuo jų paskirties, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

84. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas:

84.1. pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu;

84.2. pašalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo priežastis.

85. Būtina patikrinti:

85.1. ar patalpos išvalytos nuo buitinių, gamybinių atliekų;

85.2. ar išjungti visi elektriniai prietaisai;

85.3. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;

85.4. ar sudėti nustatyta tvarka patalpoje likęs turtas;

85.5. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose;

85.6. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

85.7. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

86. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ir radęs trūkumus, pagal galimybes pašalina juos pats, priešingu atveju praneša tiesioginiam vadovui.

87. Tik įsitikinus, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.

XII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Pastebėjus gaisrinės saugos pažeidimą (-us) nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą ir (arba) atsakingus asmenis.

89. Atsiminti, kad pagrindinė gaisrų kilimo priežastis - neatsargus elgesys. Būti atidiems ir nuolat laikytis gaisrinės saugos reikalavimų.

90. Gaisrinės saugos žinias pasitikrinti atsakant į klausimus pateiktus instrukcijos priede.

PASITIKRINKITE SAVO ŽINIAS

- ? Kas Centre yra atsakingas už gaisrinę saugą?**
- ? Kokie yra 3 degimo komponentai, ir pašalinus bent vieną iš jų degimas nutrūksta?**
- ? Išvardinti koks gaisrinės saugos inventorių yra Centre? Kur šios priemonės išdėstytos? Kur yra evakuaciniai išėjimai?**
- ? Kaip elgtis kilus gaisrui? Kaip evakuotis iš degančio pastato?**
- ? Kur galima rūkyti (jei rūkote) ?**
- ? Kokie požymiai rodo esant netvarkingai elektros instaliacijai? Kaip elgtis pastebėjus pažeidimus?**
- ? Kokiais telefono numeriais skambinti, norint iškviesti pagalbą?**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, Lietuva (2025-05-28 12:13:50)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „ŽIDINYS“ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-27 Nr. ŽIDV3-95
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Aleksonis, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 22:32:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-27 22:33:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,SK ID Solutions AS,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-28 11:26:17–2030-01-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-27 22:33:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-13 10:51:35–2028-01-13 10:51:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-05-28 12:13:50)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-05-28 12:13:50 atspausdino Ana Gudelevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-